

SUDERINTA

Vilniaus rajono savivaldybės

Vietinio ūkio skyriaus
vedėjas

Miroslav Ruzickas
2015 m. 10 mėn. 22 d.




TVIRTINU

UAB Nemenčinės komunalininkas

Šilumos gamybos ir tiekimo skyriaus

Vyr.inžinierius A.Stukėnas

2015 m. 09 mėn. 24 d.

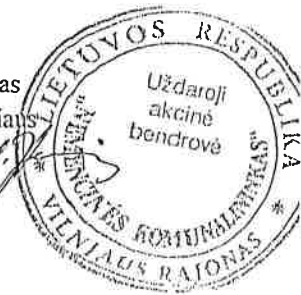

UAB NEMENČINĖS KOMUNALININKAS

termofikacinio vandens (95-70) prie Tvid. 18 C

temperatūrinis grafikas

2015 - 2016 m šildymo sezonui

Lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra °C	
	paduodama	grįžtama
10,0	40,0	34,7
9,0	40,0	34,5
8,0	40,0	34,3
7,0	40,0	34,1
6,0	40,0	33,9
5,0	40,0	33,7
4,0	40,2	33,6
3,0	42,1	34,9
2,0	43,9	36,2
1,0	45,7	37,4
0,0	47,5	38,6
-1,0	49,3	39,8
-2,0	51,1	41,0
-3,0	52,9	42,1
-4,0	54,6	43,3
-5,0	56,3	44,4
-6,0	58,0	45,5
-7,0	59,7	46,6
-8,0	61,4	47,7
-9,0	63,0	48,8
-10,0	64,7	49,8
-11,0	66,3	50,9
-12,0	68,0	51,9
-13,0	69,6	52,9
-14,0	71,2	54,0
-15,0	72,8	55,0
-16,0	74,4	56,0
-17,0	75,0	57,0
-18,0	75,0	57,9
-19,0	75,0	58,9
-20,0	75,0	59,9
-21,0	75,0	60,9
-22,0	75,0	61,8
-23,0	75,0	62,3
-24,0	75,0	63,7
-25,0	75,0	63,9
-26,0	75,0	64,1
-27,0	75,0	64,3
-28,0	75,0	64,5
-29,0	75,0	64,7
-30,0	75,0	65,9

Pastaba: Temperatūrinis grafikas sudarytas, remiantis kompiuterinės programos GID-99w informacine - grafine sistema "Temperatūrinis grafikas".

Vietinio ūkio skyriaus
vyr. specialistas

Gžeslav Stasys

Sudarė:

UAB "Šilumos ūkio servisas"
Inžinierius J. Karaliūnas

J. Karaliūnas

2015.10.01